SITUACE - ČOV BRUNTÁL

M 1 : 500

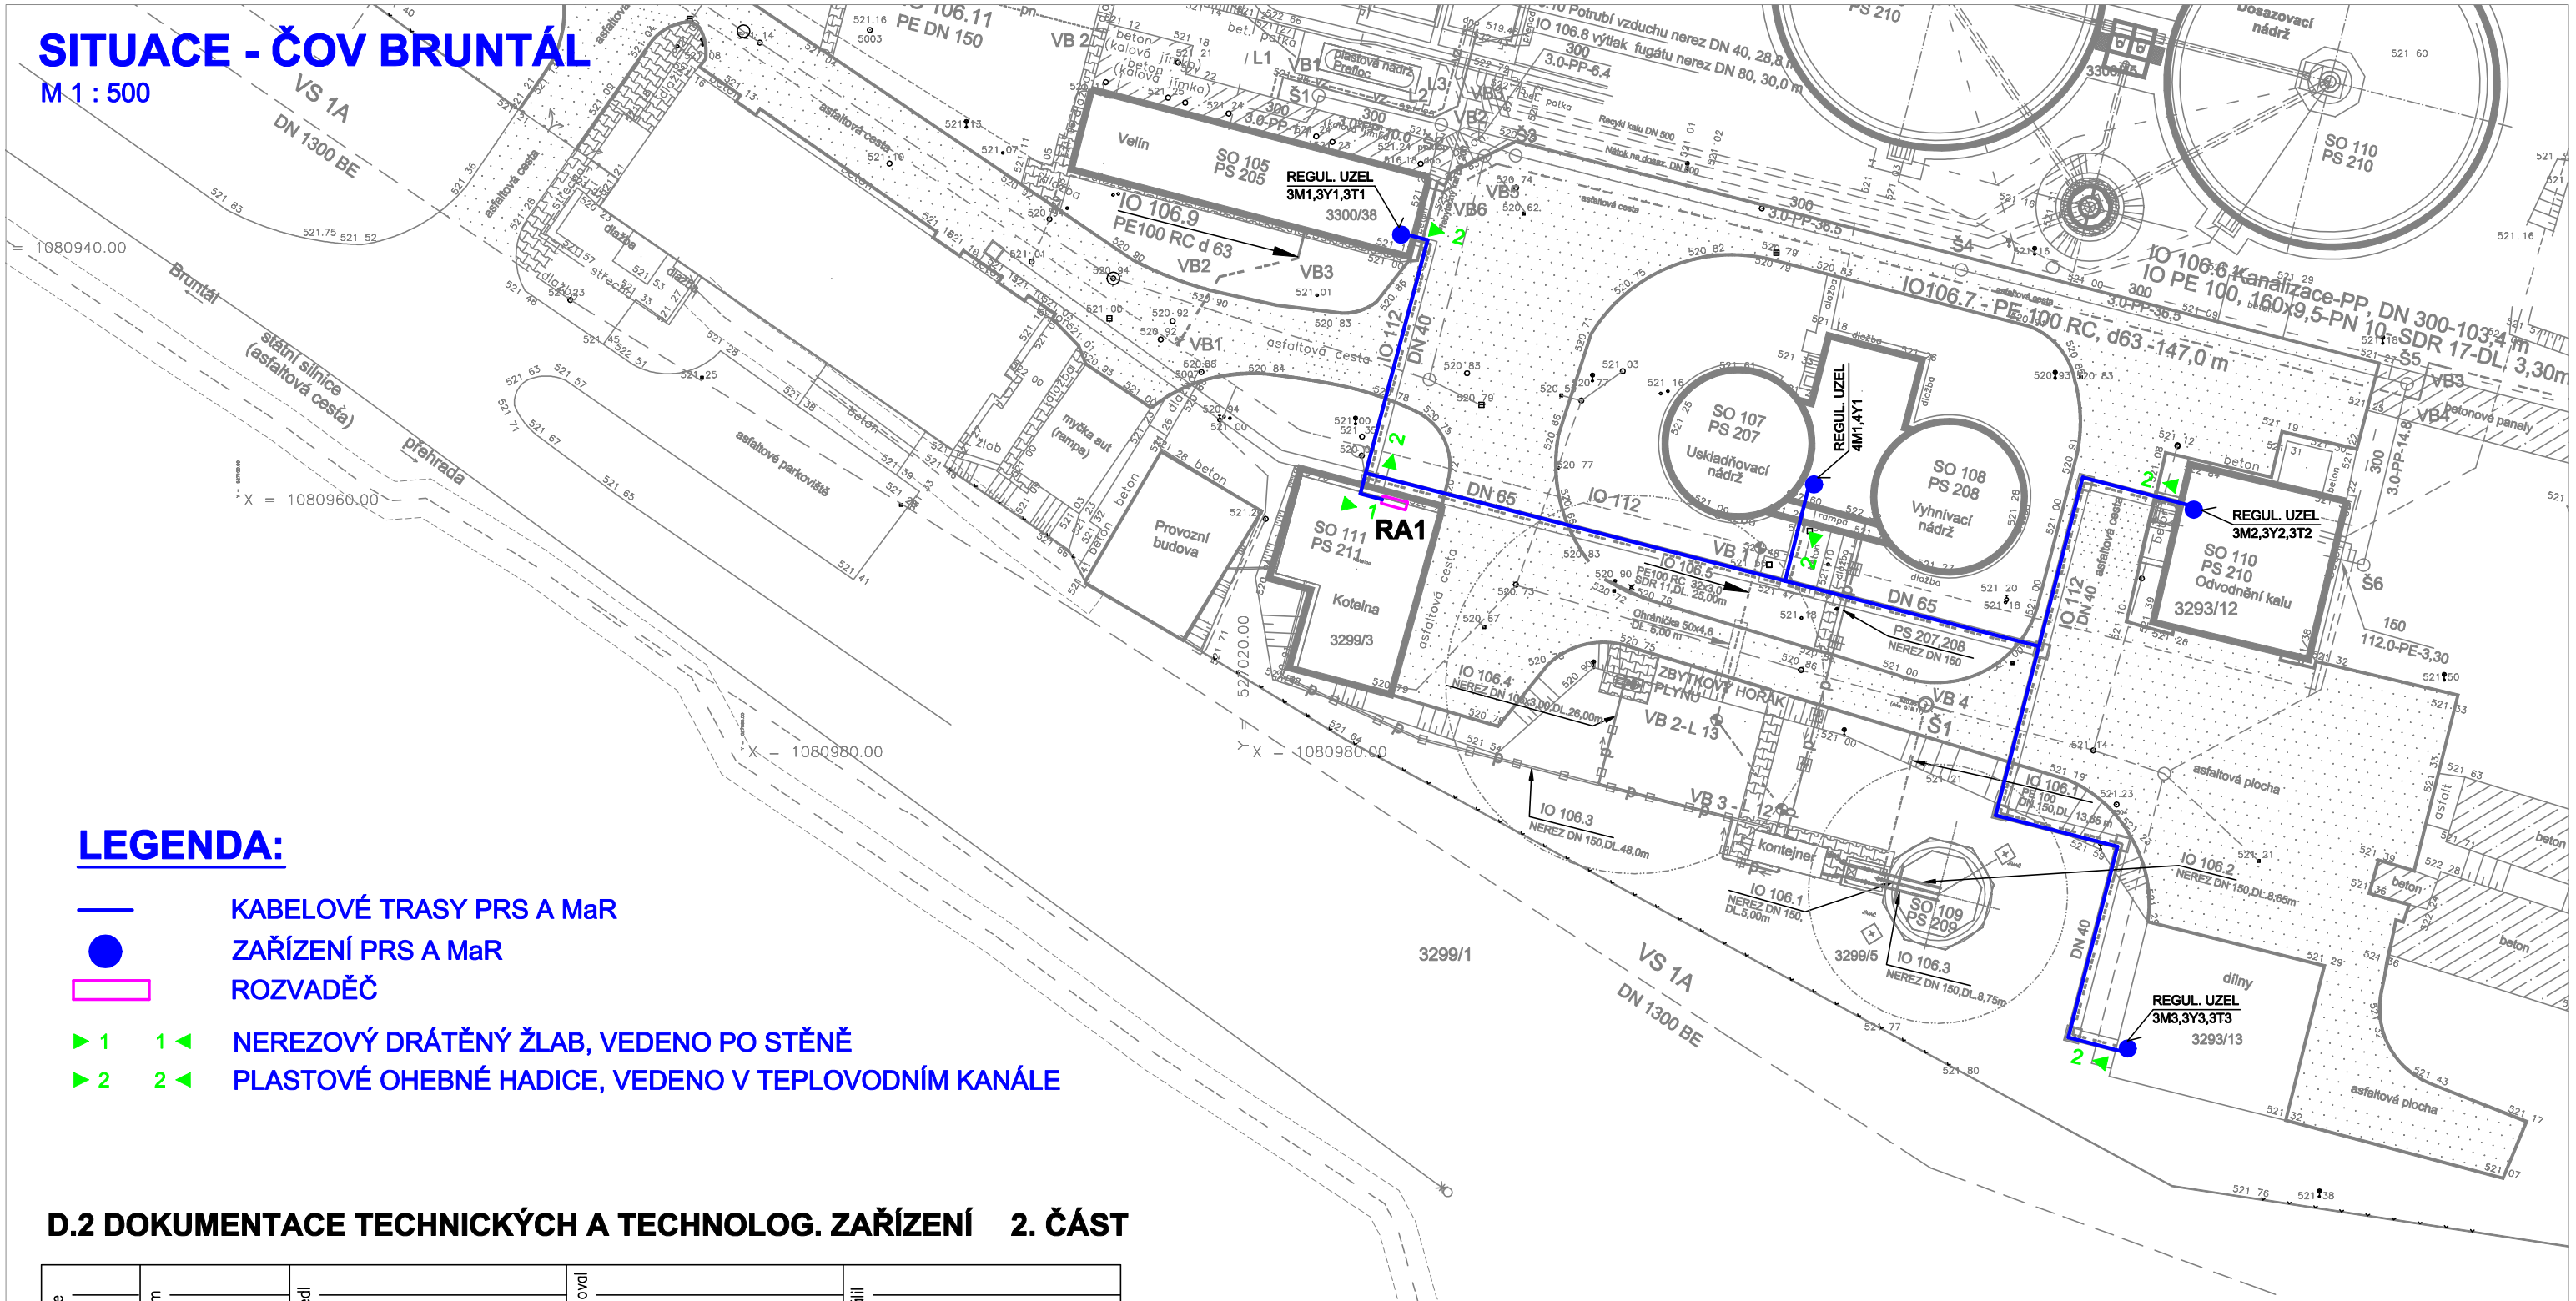

LEGENDA:

- KABELOVÉ TRASY PRS A MaR
- ZAŘÍZENÍ PRS A MaR
- ROZVADĚČ
- ► 1 1 ◄ NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB, VEDENO PO STĚNĚ
- ► 2 2 ◄ PLASTOVÉ OHEBNÉ HADICE, VEDENO V TEPLOVODNÍM KANÁLE

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ 2. ČÁST

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil

PROSPECT

PROSPECT spol. s r. o.
VÝSTAVNÍ 2224/8, PSČ 709 00
OSTRAVA – MAR. HORY
Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265

Stavebník : Město Bruntál
Stavba : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa
Část : D.2.14 PS 303 Kotelna PRS a MaR

Obsah : SITUACE REGULAČNÍCH UZLU

PROJEKTOVAL	Valošek
KONTROLOVAL	Ing. Stach
SCHVÁLIL	Ing. Stach
Č. zakázky	14003
Kótováno v mm	Měřítko 1 : 500
Datum 02/2014	
Stupeň DPS	
CAD	
Původní výkres	
14003-13-09	List 1/1

PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLABECH, PLASTOVÝCH OHEBNÝCH HADICÍCH.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE,50Hz,230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČI A POJISTKAMI, U ZÁSUVEK PROUDOVÝMI CHRÁNIČI 30mA, JE POŽÁDOVÁNO DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ŽIVÝCH ČÁSTI JE PROVEDENA IZOLACÍ a KRYTÍM