

PROSPECT spol. s r.o.
Výstavní 8, 709 00
Ostrava - Mar. Hory
Tel. 596 616 606
prospect@prospect.cz




DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

STAVBA	Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3.etapa		
STAVEBNÍK	Město Bruntál		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	14003		
ČÁST PROJEKTU	SO111 Kotelna		
NÁZEV PŘÍLOHY	D.1.4-11.2 Elektroinstalace SO111_RS1		
ČÍSLO PŘÍLOHY	14003-10-04		
VYPRACOVAL	SAJ		
KONTROLOVAL	STACH	DATUM	26.2.2014
SCHVÁLIL	STACH	POČET STRAN	7

POZNÁMKA:


ÚPLNÉ ZNAČENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
POUŽITÝCH VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JE SLOŽENO
Z POPISU U GRAFICKÉ ZNAČKY, DOPLNĚNÉHO O SYMBOL
PŘÍSLUŠNOSTI DANÉHO PŘÍSTROJE KE KONKRÉTNÍMU ZAŘÍZENÍ

PŘÍKLAD OZNAČOVÁNÍ:

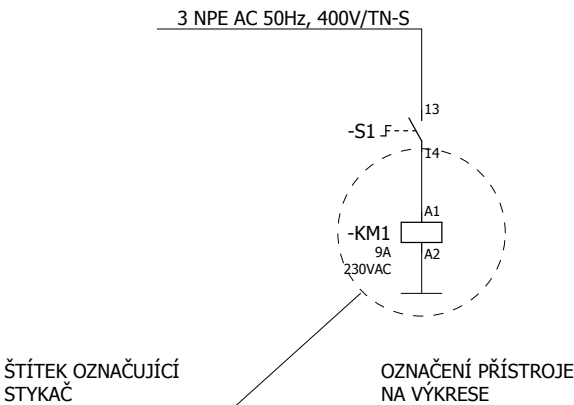

M1-KM1

- = IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. ČÍSLO POHONU)
- + UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. V PROVOZU (+T), V ROZVÁDĚČI (+R))
- IDENTIFIKACE PRVKU (NAPŘ. STYKAČ, SVORKOVNICE)

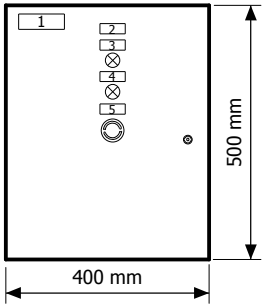

POZICE	NÁPIS NA ŠTÍTKU	PŘÍSTROJ
1	RS11	
2	PŘÍVOD. NAPĚTÍ	
3	ZAPNUTO	=0-HL01.1
4	VYPNUTO	=0-HL01.2
5	TOTAL STOP	=0-SB01
6		

TECHNICKÉ ÚDAJE:

PROVEDENÍ:	POLYESTEROVÁ SKŘÍŇ
TYP:	DLE DODAVATELE
ROZMĚRY:	500x400x230mm (VxŠxH)
KRYTÍ:	IP66/20
PŘÍVOD, VÝVODY:	SHORA, NAHORU
NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:	3NPE 50Hz 400V/TN-S
	1NPE 50Hz 230V/TN-S


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41, ed. 2 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ - IZOLACÍ, KRYTÍM dle Přílohy A ČSN 332000-4-41, ed. 2

OCHRANA PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE dle čl. 411.1,2,3,4 a 7

JMENOVITÝ PROUD PŘÍPOJNIC	In=25A
SOUMĚRNÝ ZKRATOVÝ PROUD	Iks=6kA
NÁRAZOVÝ ZKRATOVÝ PROUD	Idyn=10kA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

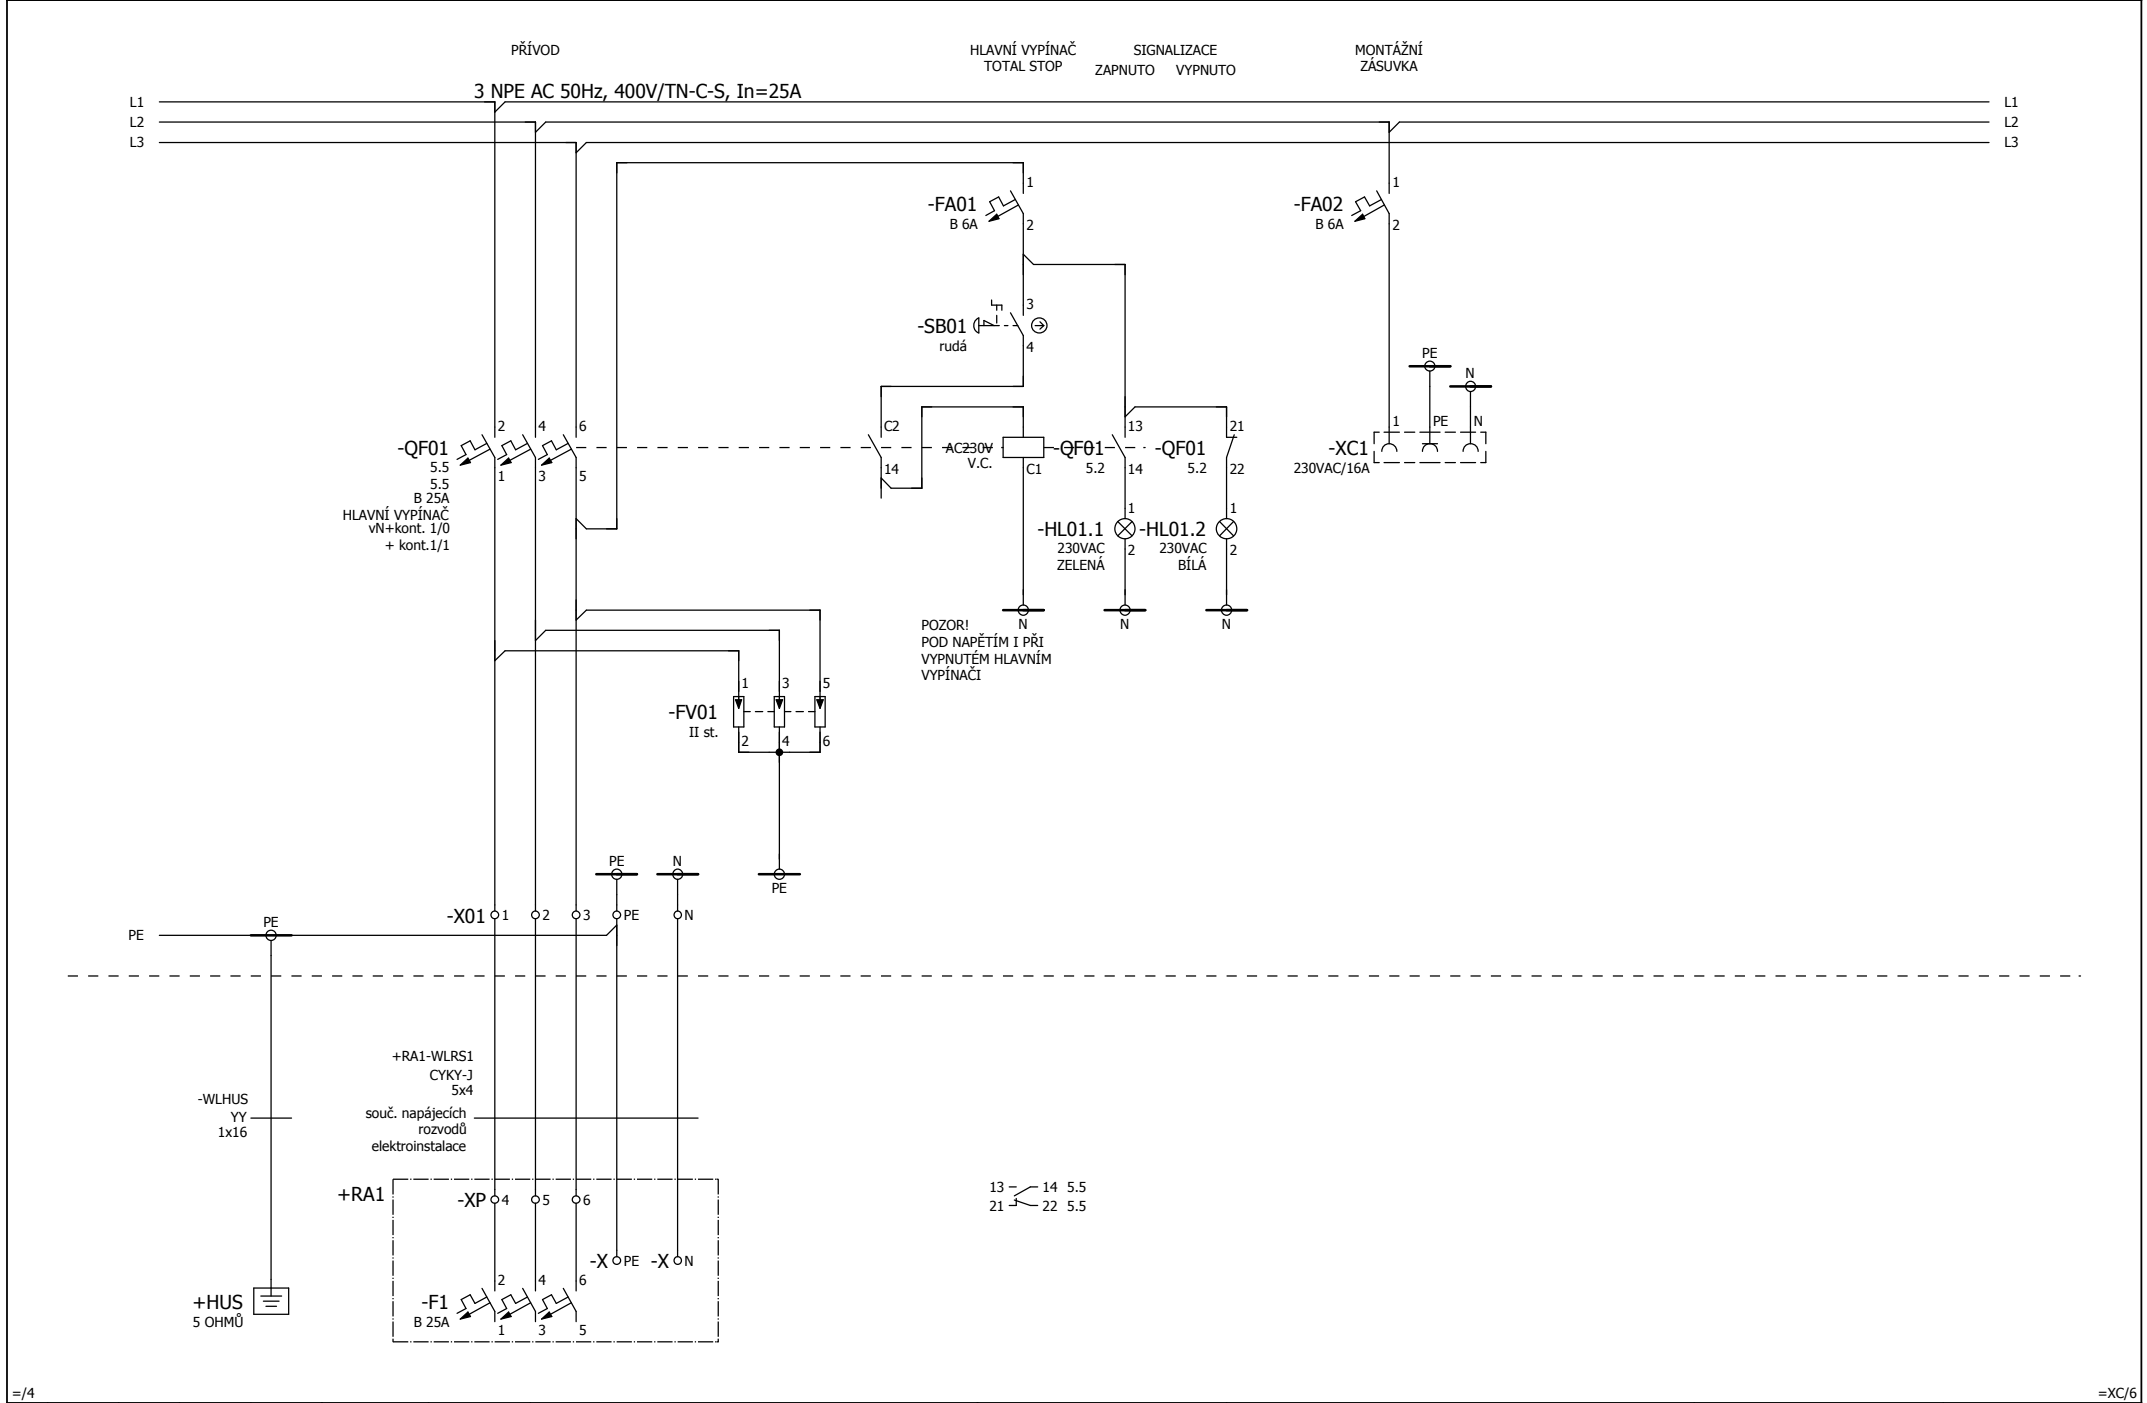


=/4

=XC/6

REV	DATUM	KRESLIL	KONTROL	SCHVÁLIL	DATUM	26.2.2014	STAVEBNÍK: Město Bruntál		PŘÍVOD, MONT. ZÁSUVKA, OSVĚTLENÍ ROZVADĚČE	14003-10-04	= 0	LIST 5 Z 1
					KRESLIL	SAJ	STAVBA: Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3.etapa					
					KONTROLOVAL	STACH	ČÁST: SO111 Kotelna					
					SCHVÁLIL	STACH	D.1.4-11.2 Elektroinstalace					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SVĚTELNÉ VÝVODY

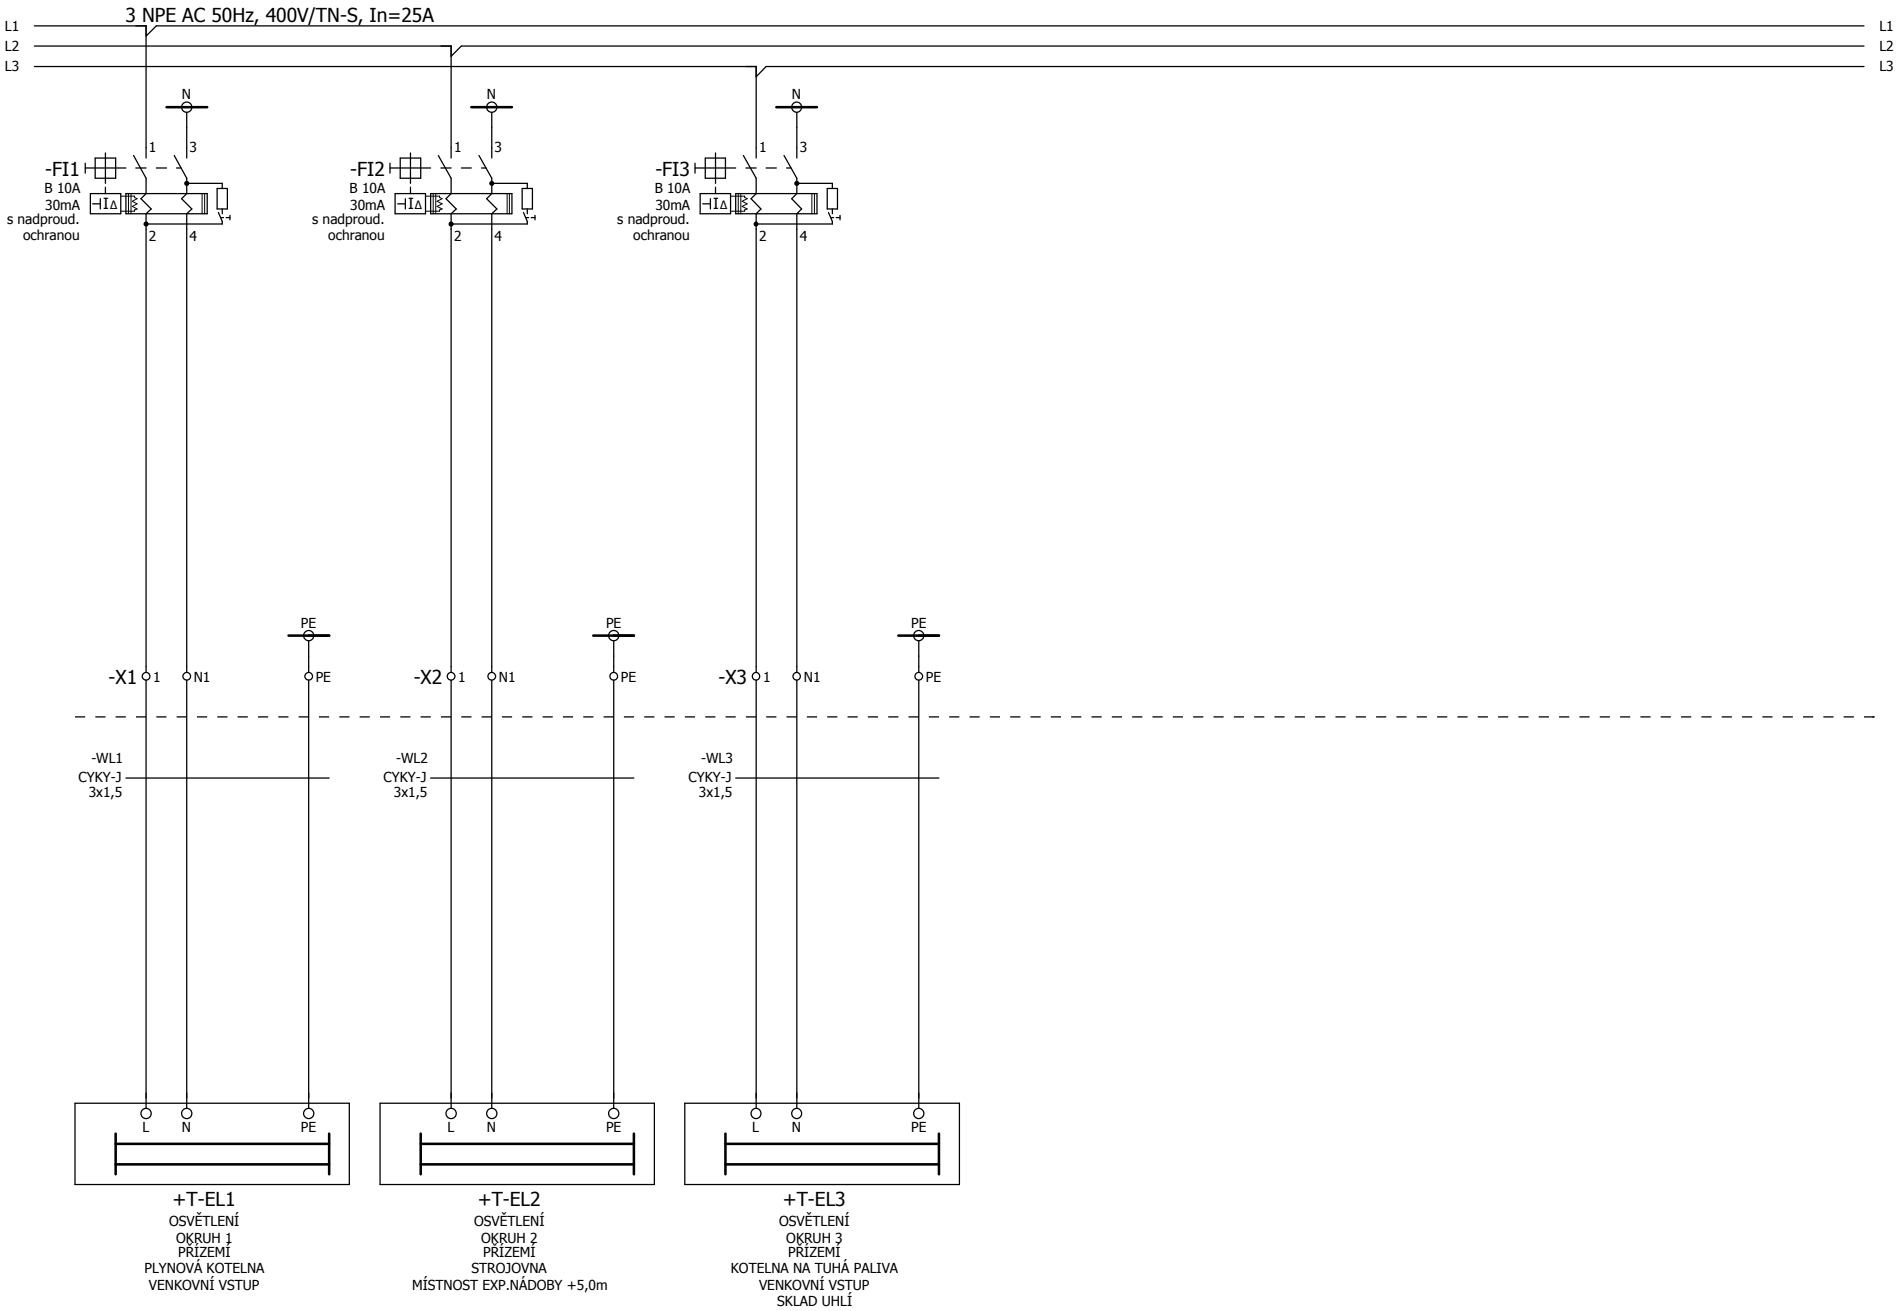

=XC/6

					DATUM	26.2.2014	STAVEBNÍK: Město Bruntál		VÝVODY OSVĚTLENÍ	14003-10-04	= OKR		
					KRESLIL	SAJ	STAVBA: Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3.etapa			SO111_RS1	+ RS1	LIST Z	7 1
					KONTROLOVAL	STACH	ČÁST: SO111 Kotelna						
REV	DATUM	KRESLIL	KONTROL	SCHVÁLIL	SCHVÁLIL	STACH	D.1.4-11.2 Elektroinstalace						