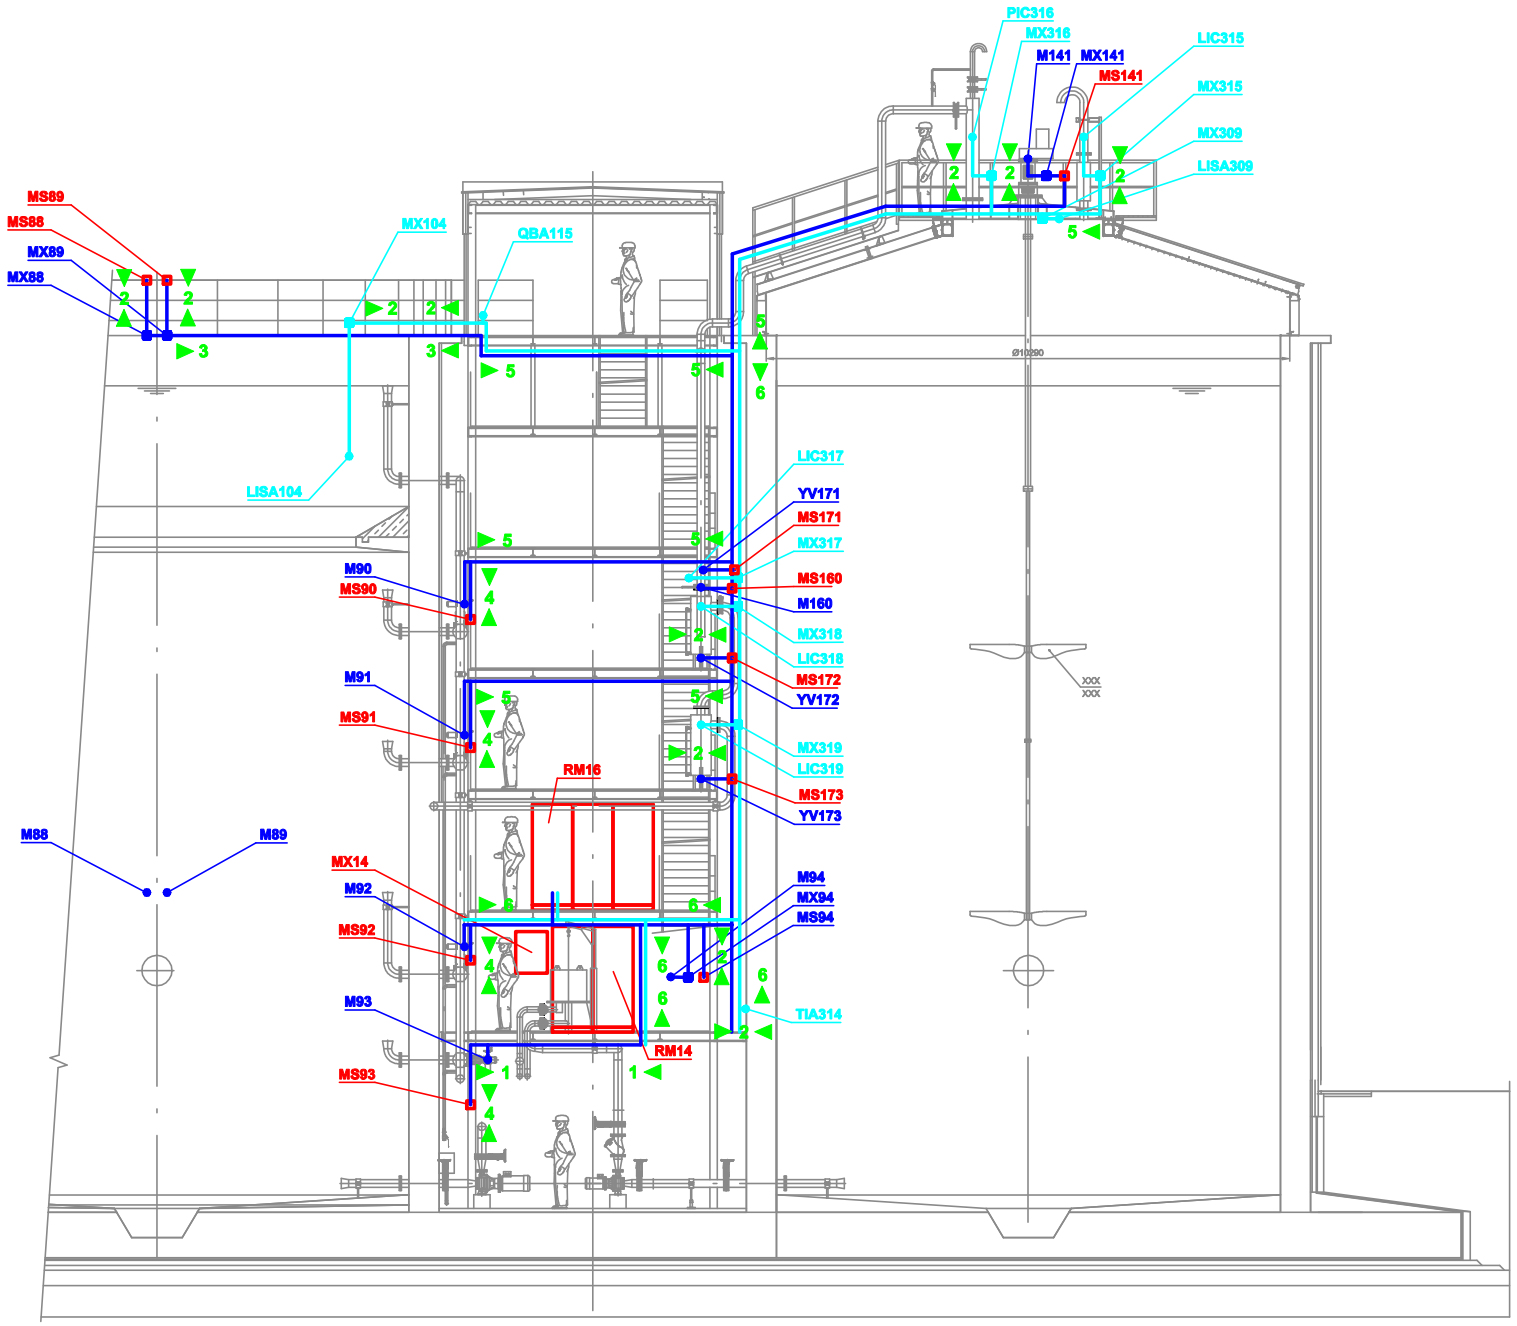

PROVEDENÍ KABELOVÝCH TRAS:

KABELY JSOU ULOŽENY V KABELOVÝCH ŽLABECH, ROŠTECH, PLASTOVÝCH TRUBKÁCH.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE,50Hz,230/400V/TN-C-S

PROTOKOL O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
JE UVEDEN V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM ZÁKLADNÍ
JE PROVEDENA IZOLACÍ a KRYTÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PŘI PORUŠE
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČL. 411.1, 2, 3, 4 a 7

LEGENDA:

— SILNOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY
— SLABOPROUDÉ KABELOVÉ TRASY
● SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ
● ZAŘÍZENÍ MAR
▭ ROZVÁDĚČ

▶1 KABELOVÁ TRASA - STÁVAJÍCÍ
▶2 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN20
▶3 KABELOVÁ TRASA - 2x TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN20
▶4 KABELOVÁ TRASA - TRUBKA ČERNÁ TUHÁ, UV STABILNÍ, DN25
▶5 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 50x50mm
▶6 KABELOVÁ TRASA - NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 200x100mm

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil

PROSPECT

PROSPECT spol. s r. o.
VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00
OSTRAVA – MAR. HORY
Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265

Stavebník : Město Bruntál
Stavba : Obnova a modernizace ČOV Bruntál – 3. etapa
Část : D.2.12.2 PS301 Provozní rozvody silnoproudu

Obsah : Dispozice PS 207, PS 208

PROJEKTOVAL	Petr Endryáš
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Stach
SCHVÁLIL	Ing. Jiří Stach
Č. zakázky	14003-11
Kótováno v	mm
Datum	02/2014
Stupeň	DPS
Měřítko	1:150
CAD	
Původní výkres	

14003-11-09 List 1/1