



ČOV BRUNTÁL – ROZVODNA 22 / 0,4kV – BR 9013

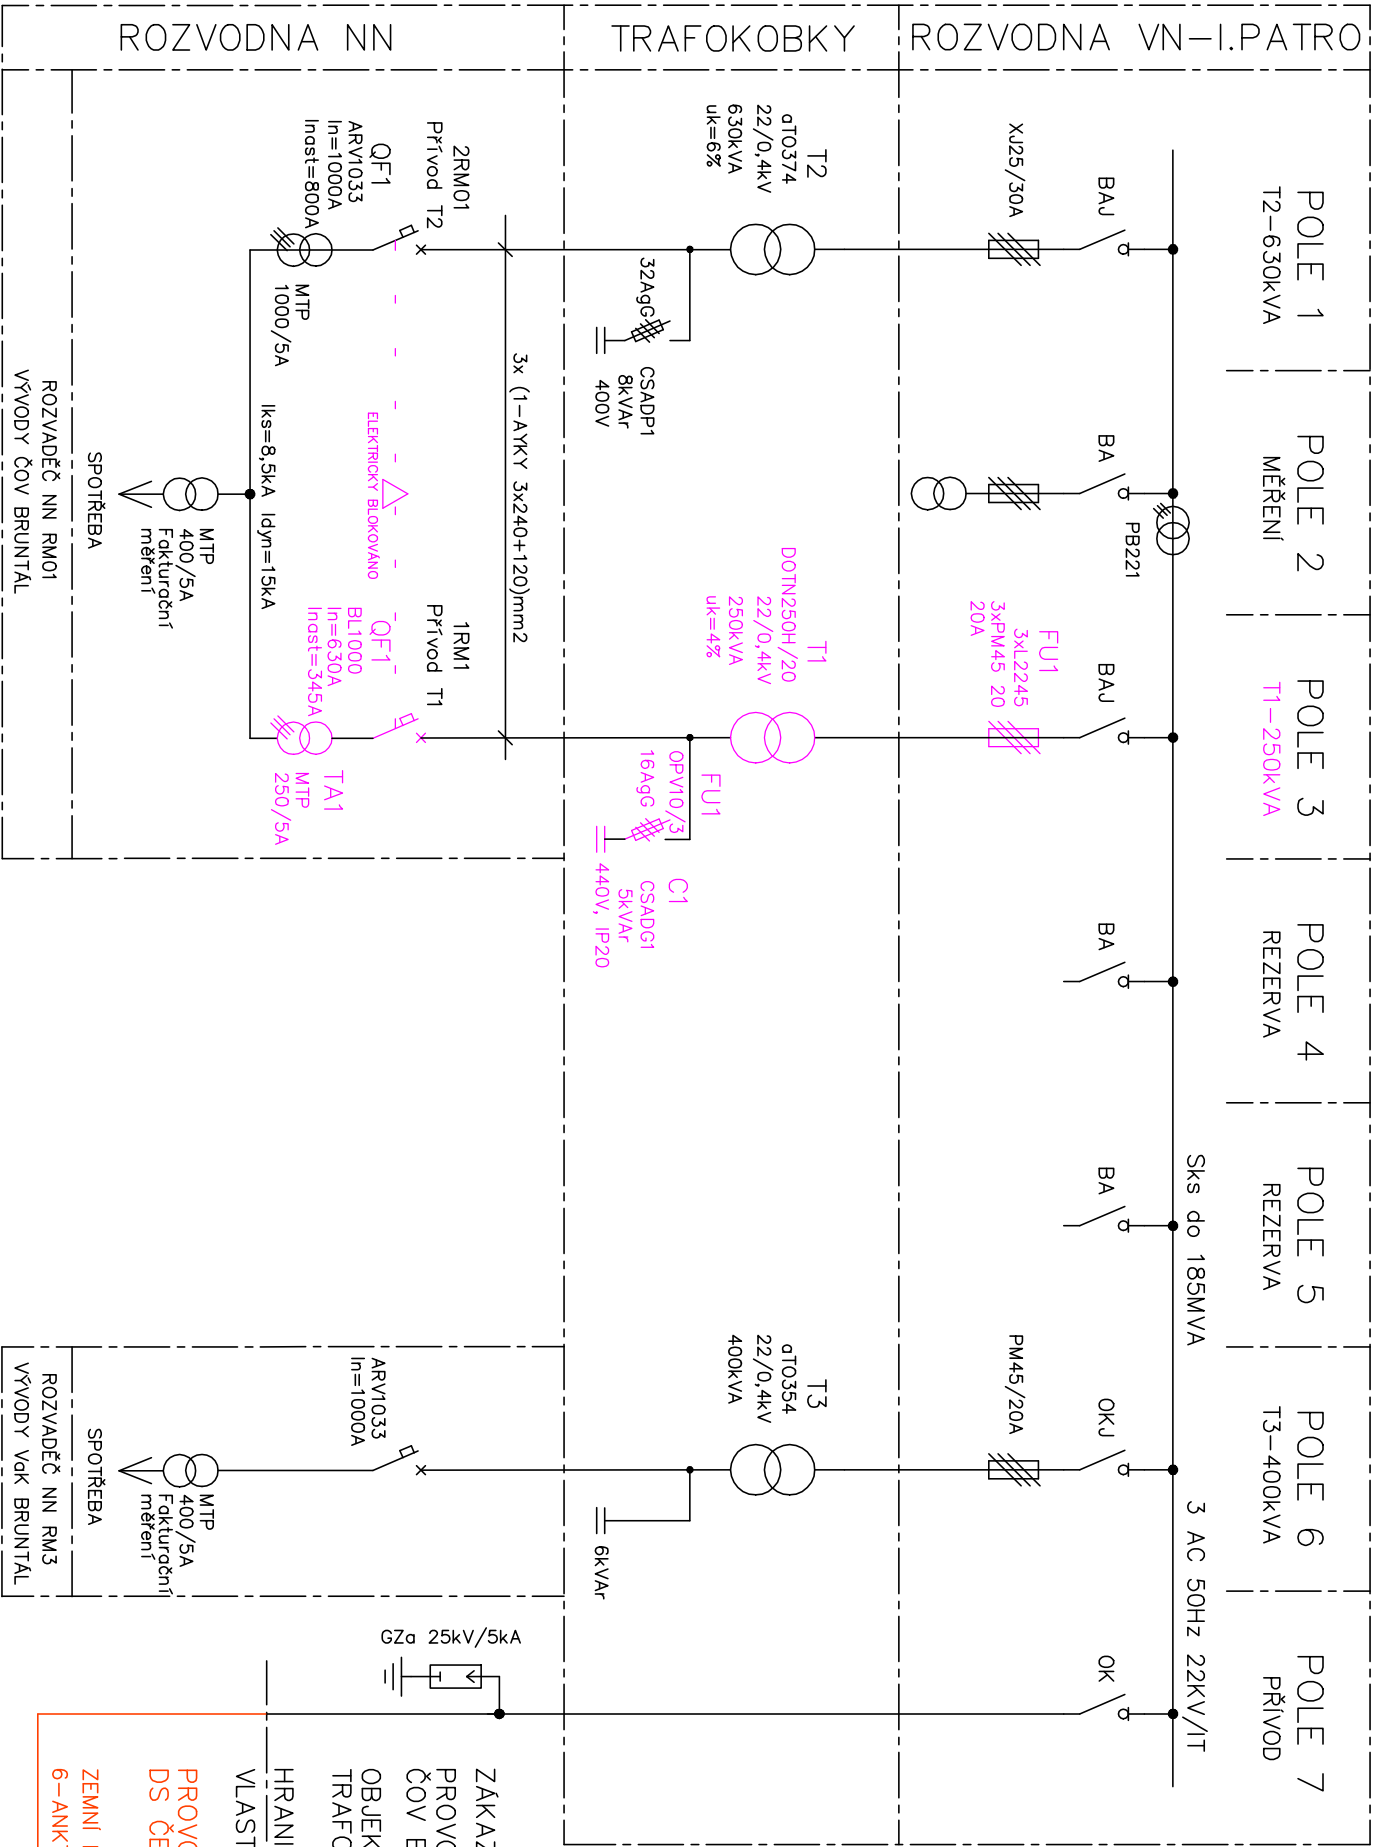

ČEZ DISTRIBUCE a.s.
STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ
NOVÁ VÝZBROJ – ŘEŠENO V TÉTO PD

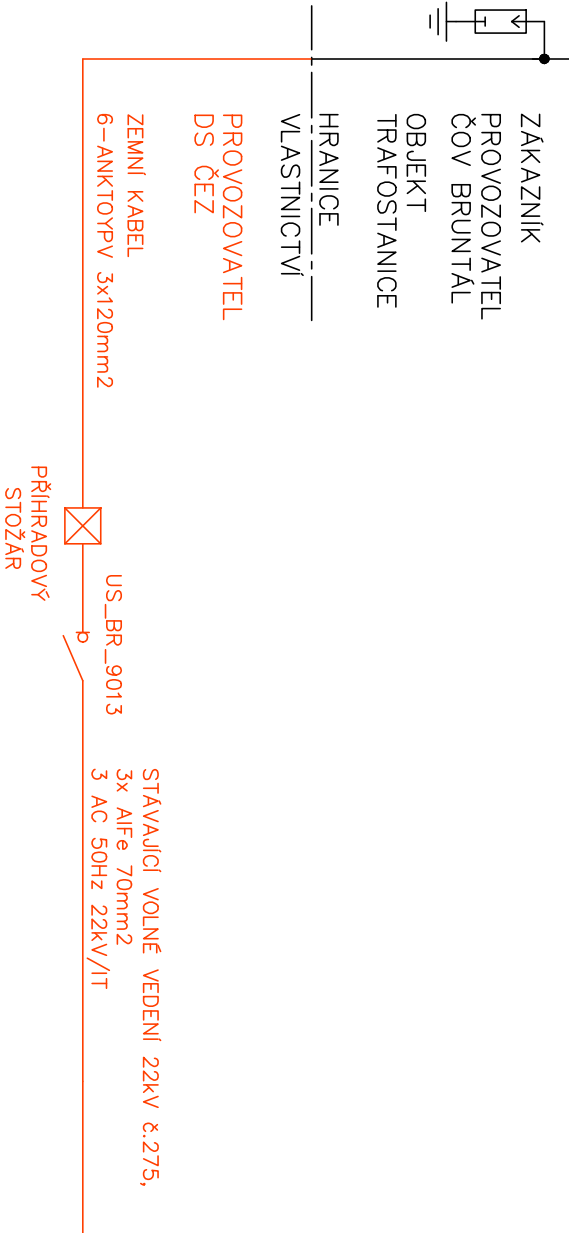

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
ZÁKAZNÍK PROVOZOVATEL ČOV BRUNTÁL OBJEKT TRAFOSTANICE HRANICE VLASTNICTVÍ PROVOZOVATEL DS ČEZ ZEMNÍ KABEL 6-ANKTOYPV 3x120mm2 PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR				
STÁVAJÍCÍ VOLNÉ VEDENÍ 22kV č.275, 3x AlFe 70mm2 3 AC 50Hz 22kV/1T				
PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA – MĚSTO HORNÍ Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265				
Stavebník : Město Bruntál				
Stavba : Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa				
Část : PS303 Kotelná PRS a MaR				
D.2.14 Trafostanice				
Obsah : Přehledové schéma napájení				
14003-14-05				Líst 1/1