


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
PP SN 8, DN 300


VOLNÝ TERÉN

V MÍSTNÍ KOMUNIKACI

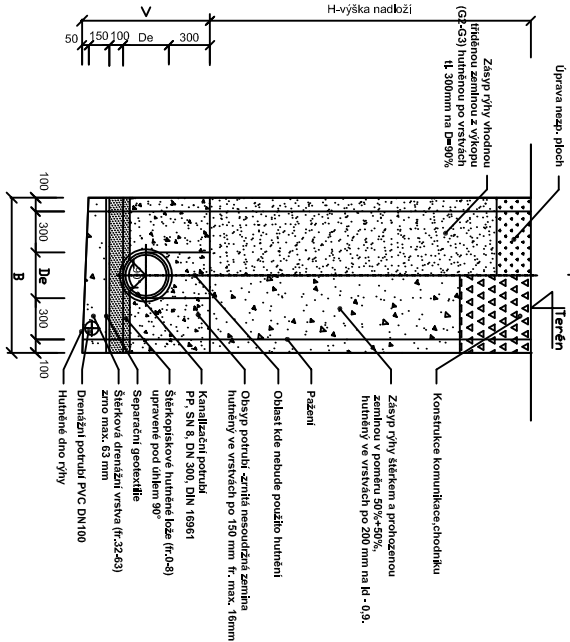


Poznámka : drenážní vrstva bude použita v případě, kde ustálená hladina podzemní vody bude nad nivelelou potrubí.

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
NEREZ DN 150 - 156 x 3,00 PN 10
NEREZ DN 50 - 56 x 3,00 PN 10

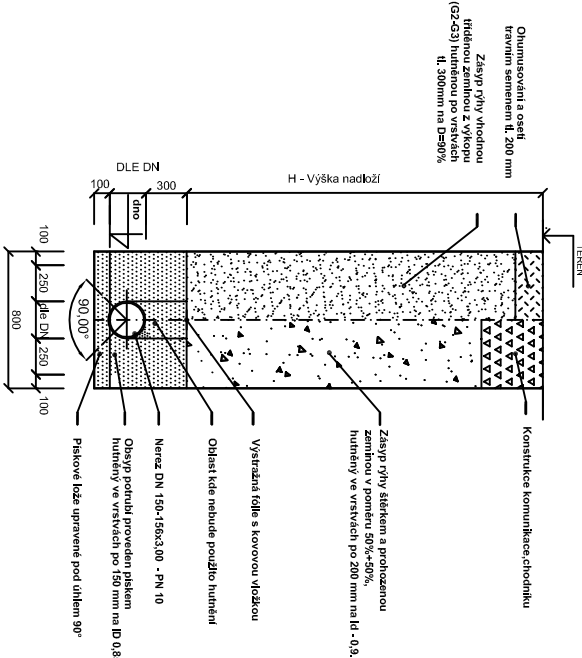

Poznámka : drenážní vrstva bude použita v případě, kde ustálená hladina podzemní vody bude nad nivelelou potrubí.
Při hloubce výkopu větší než 3,5 m budou použity těžké pažící boxy.

VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ
PE 100 RC - 63x5,8 - SDR 11 PN 10
PE 100 - 160x9,5 - SDR 17 PN 10

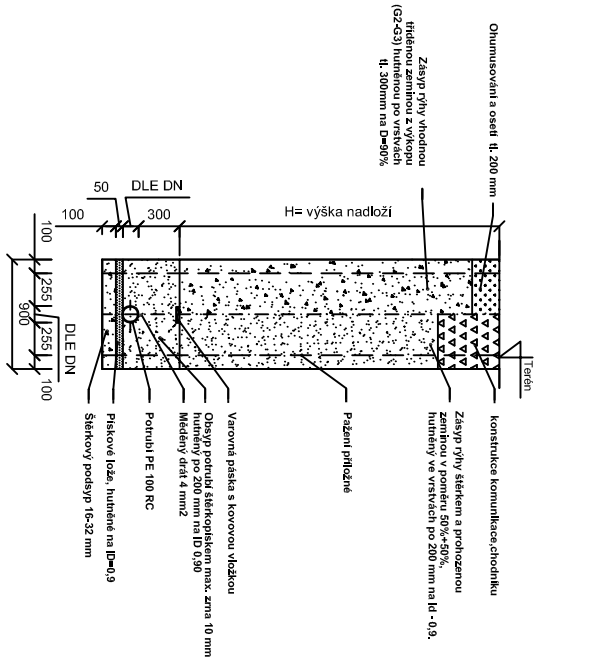

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PROJEKT ZMĚNY	ZMĚNU PROJEKT	PODS	DATA ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

2. ČÁST

KONEKO		709 00 OSTRAVA - Výstavba 222/18	
Investor :		Město Bruntál	
Akce :		Obnova a modernizace ČOV Bruntál, 3. etapa	
Objekt :		Vzorové uložení potrubí	
Zadávací číslo :		D.1.2.4.5	
Archivní číslo :		1 : 25	
Tento výkres a jeho přílohy jsou našim důvěrným vlastnictvím. Nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírovány, rozmnožovány ani zveřejňovány jinými osobami nebo firmami.			