PŮDORYS 2.NP

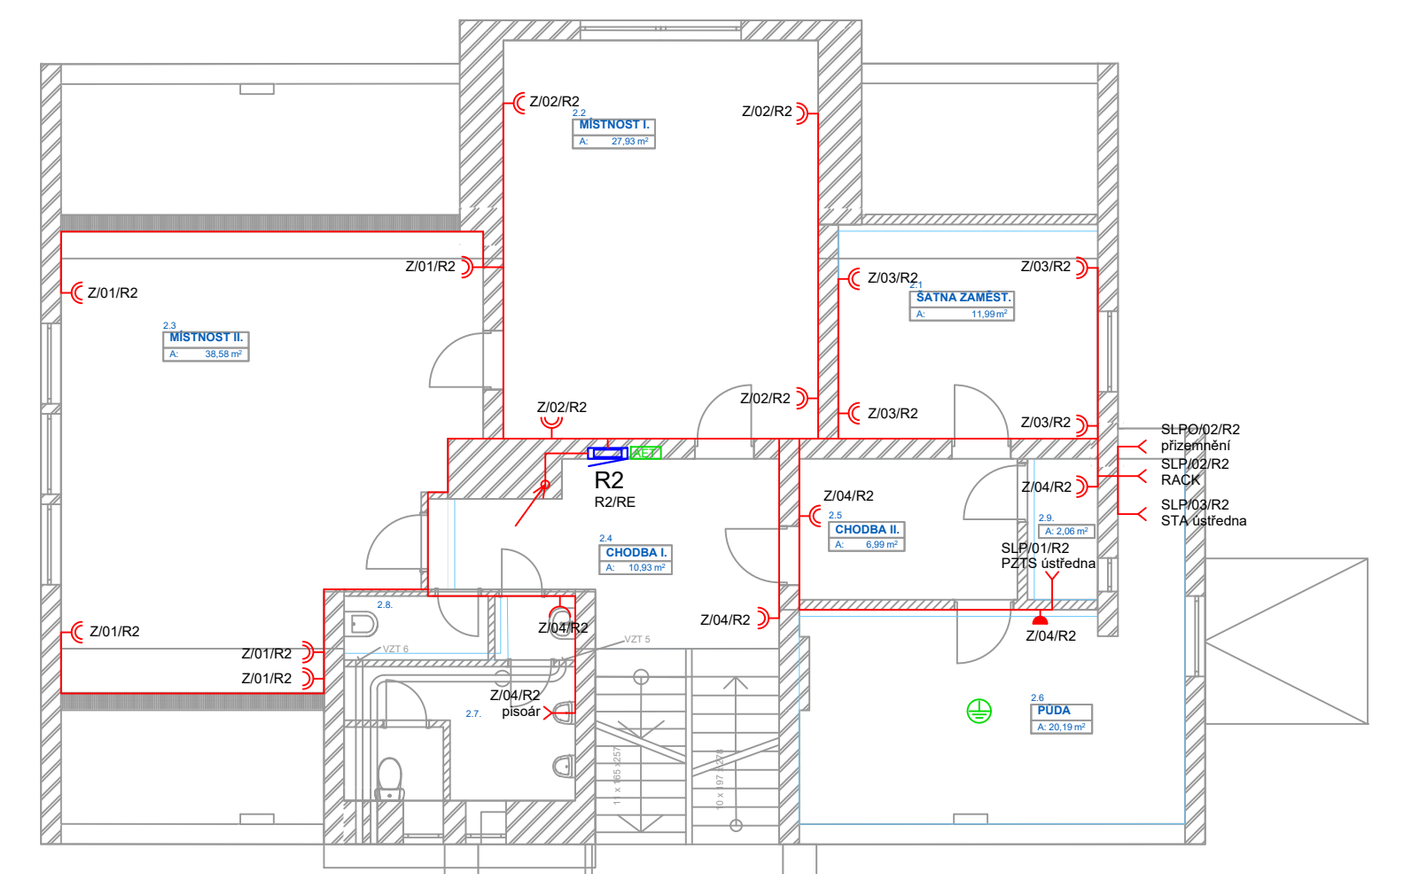

PŮDORYS 1.NP

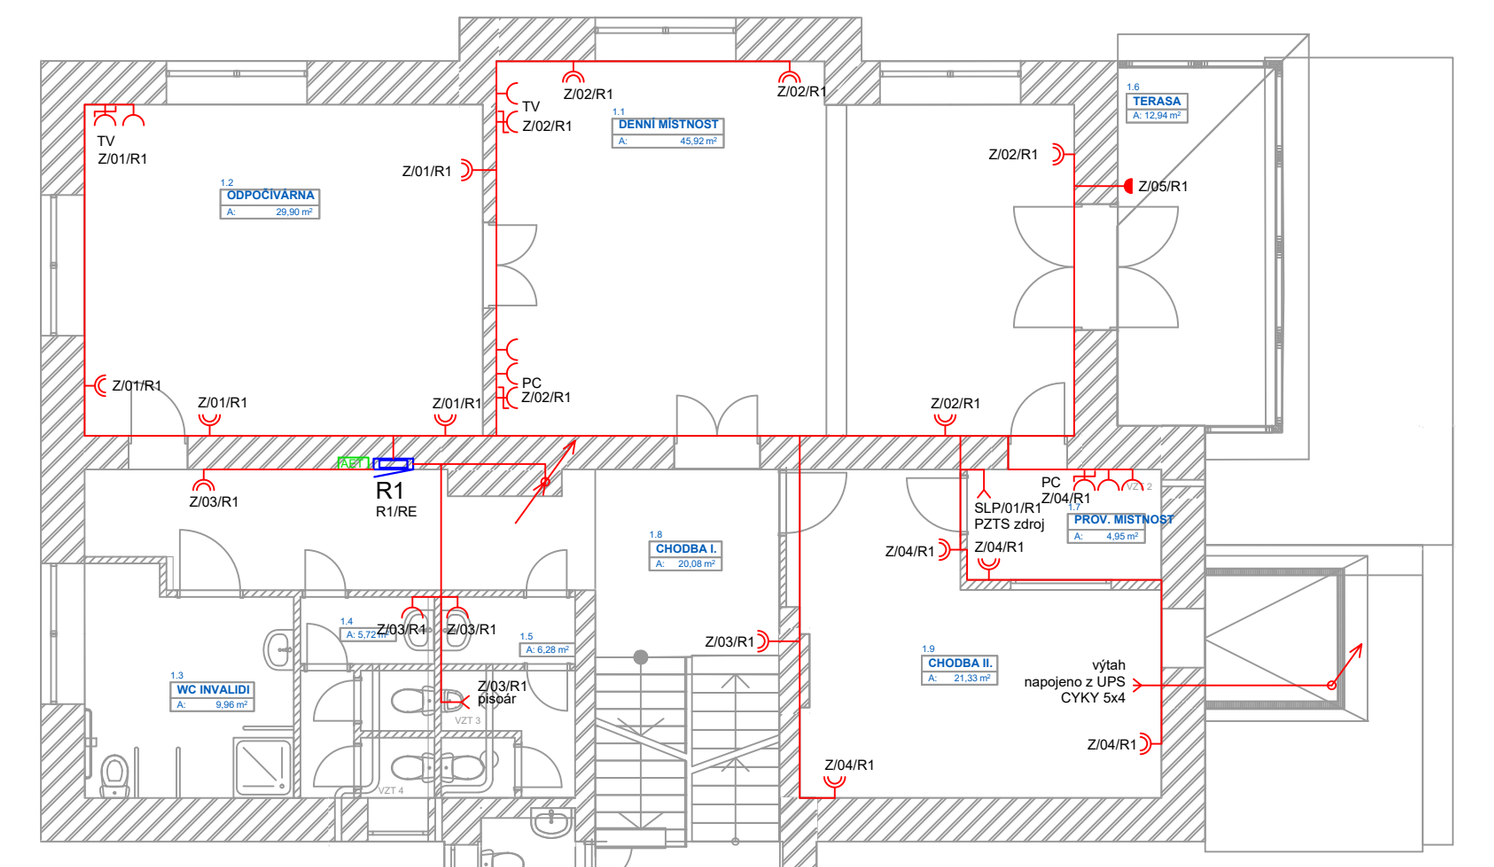

PŮDORYS 1.PP

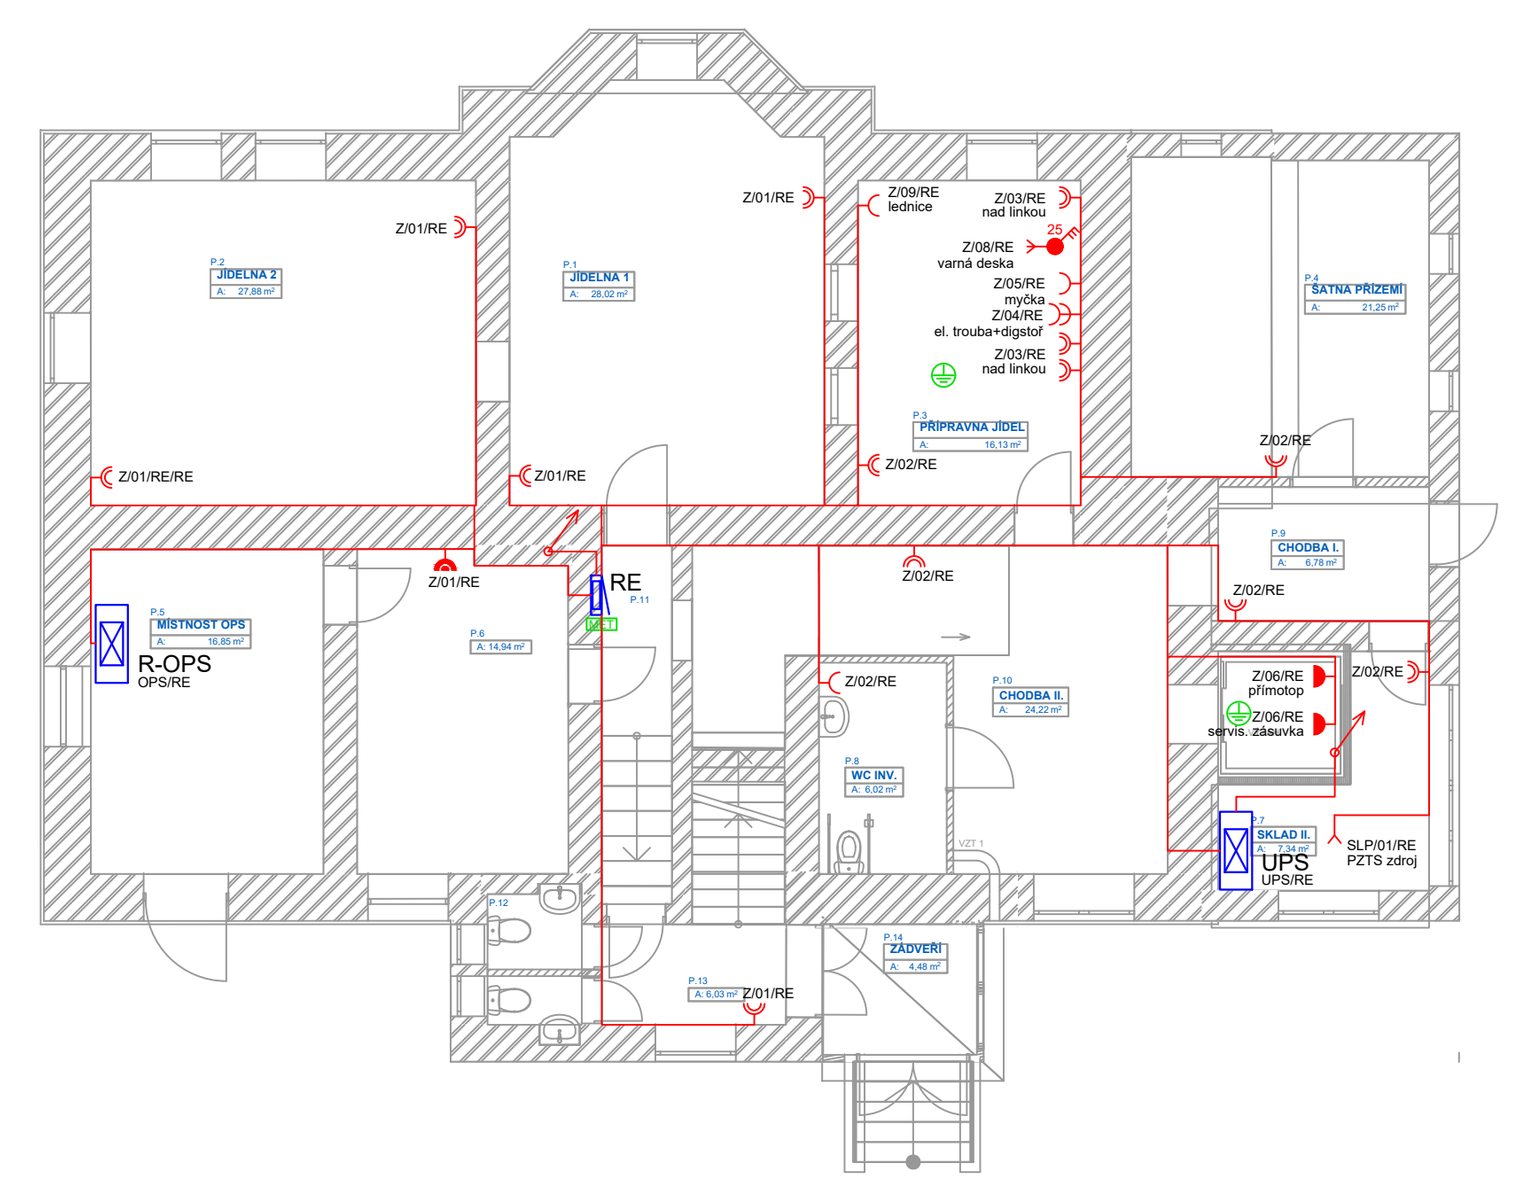

LEGENDA:

- rozvaděč elektro
- rozvaděč, který není dodávkou profese elektro,bude pouze napojen

TECHNOLOGIE

- vypínač 400V/25A
- zásuvka 230V/16A
- zásuvka 230V/16A IP44
- zásuvka 230V/16A s PO
- zásuvka 230V/16A dvojitá
- zásuvka 230V/16A dvojitá, IP44
- kabelový vývod 230V
- kabelový vývod 400V
- MET hlavní ochranná svorka
- AET podružná ochranná svorka
- ochranné pospojování
- ventilátor

OSVĚTLENÍ

- tlačítko
- vypínač řaz.1
- vypínač řaz.1 IP44
- vypínač řaz.5
- vypínač řaz.6 IP44
- vypínač řaz.6+6
- vypínač řaz.7
- pohybové čidlo 180°
- pohybové čidlo 180° IP65
- pohybové čidlo 360°

POZNÁMKY:

OBECNĚ
POZNÁMKY:
Napájecí napětí 3/N/PEN AC 400V 50Hz/TN-C
Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm. Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vyšší)!

ROZVODY:
- zasekány v konstrukcích příček
- na povrchu v pevných pvc trubkách - v místech s kameninovým zdivem, na půdě po trámech a pod.
- veškeré rozvody provedeny kabely CYKY
- venkovní rozvody (svítidla, čidla) realizovat provrtáním z vnitřních prostor - je požadováno minimální zásah do venkovních omítek

*rozvody v koupelnách a sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

Stupeň PD	Dokumentace provedení stavby			
Část PD	D.1.4.e Zařízení silnoproudých a slaboproudých zařízení, včetně bleskosvodu			
Objekt	Renovace budovy SMETANOVA 21A - Denní stacionář p.č. 2866, k.ú. Bruntál-město			
Investor	Město Bruntál, Nádražní 994/ 20, Bruntál, IČ 00295892		Datum	10/2016
Vypracoval	Ing. Filip Kocián	Zodp. projektant Ing. Filip Kocián	Měřítko	1:100
			Revize	-
Název	Půdorysy - technologie		Č.výkr.	02