PŮDORYS 2.NP


R2
MÍSTNOST I.
SATNA ZAMĚST.
CHODBA I.
PŮDA
S/01a/R2
S/01b/R2
S/01c/R2
S/01d/R2
S/01e/R2
S/02/R2
S/02e/R2 doběh 5min
S/02/R2 s osvětlením+doběh 5min

PŮDORYS 1.NP

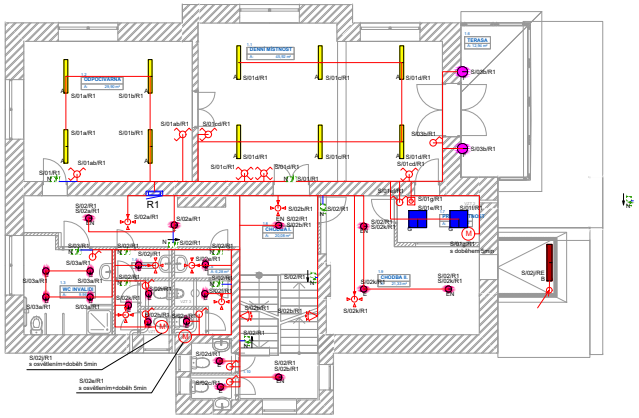
R1
ODPOČÍVÁRNA
DENNÍ MÍSTNOST
TERASA
CHODBA I.
CHODBA II.
WC INVAL.
S/01a/R1
S/01b/R1
S/01c/R1
S/01d/R1
S/02/R1 s osvětlením+doběh 5min
S/02e/R1 s osvětlením+doběh 5min

PŮDORYS 1.PP

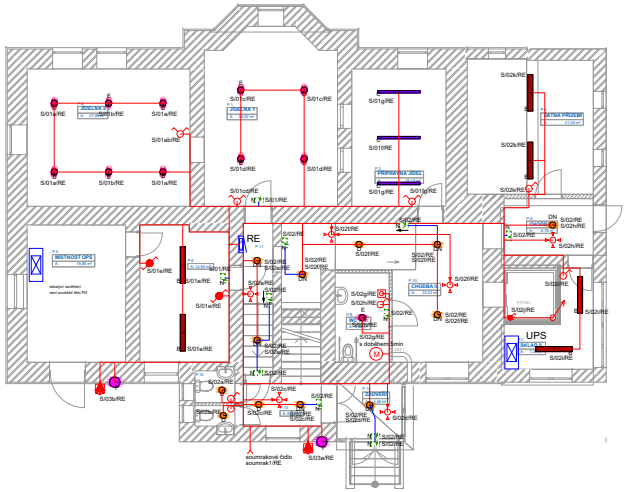
RE
UPS
JÍDELNA 2
JÍDELNA 1
PŘÍPRAVNA JÍDEL
ŠATNA PŘÍZEMÍ
MÍSTNOST OPS
CHODBA I.
CHODBA II.
ZÁDVEŘÍ
SKLADIŠTĚ
S/01a/RE
S/01b/RE
S/01c/RE
S/01d/RE
S/01g/RE
S/02/RE
S/02k/RE
S/03a/RE
S/03b/RE
soumrakové čidlo soumrak1/RE

LEGENDA:

rozvaděč elektro

rozvaděč, který není dodávkou profese elektro,bude pouze napojen

TECHNOLOGIE

vypínač 400V/25A
zásuvka 230V/16A
zásuvka 230V/16A IP44
zásuvka 230V/16A s PO
zásuvka 230V/16A dvojitá
zásuvka 230V/16A dvojitá, IP44
kabelový vývod 230V
kabelový vývod 400V
MET hlavní ochranná svorka
AET podružná ochranná svorka
ochranné pospojování
M ventilátor

OSVĚTLENÍ

tlačítko
vypínač řaz.1
vypínač řaz.1 IP44
vypínač řaz.5
vypínač řaz.6 IP44
vypínač řaz.6+6
vypínač řaz.7
pohybové čidlo 180°
pohybové čidlo 180° IP65
pohybové čidlo 360°

POZNÁMKY:

OBECNĚ

POZNÁMKY:
Napájecí napětí 3/N/PEN AC 400V 50Hz/TN-C
Napájecí napětí 3/N/PE AC 400/230V 50Hz/TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem:
Základní - automatickým odpojením od zdroje
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 110 cm. Instalační výška zásuvek 40cm. Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYY6(popř. vyšší)!

ROZVODY:
- zasekány v konstrukcích příček
- na povrchu v pevných pvc trubkách - v místech s kameninovým zdivem, na půdě po trámech a pod.
- veškeré rozvody provedeny kabely CYKY
- venkovní rozvody (svítidla, čidla) realizovat provrtáním z vnitřních prostor - je požadováno minimální zásah do venkovních omítek

*rozvody v koupelnách a sprchách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
*elektroinstalace bude provedena s ohledem na ČSN 33-2000-3
*ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33-2000-4.41ed.2

LEGENDA SVÍTIDEL 2.NP:

Kód	Symbol	Název	Výbava	Osazení
A	🟨	Svítidlo A	EVG,IP20	2xFDH-Ø16 28 W
B	🟥	Svítidlo B	EVG,IP65	2xFDH-Ø16 28 W
C	🟪	Svítidlo C	EVG,IP64	2xFDH-Ø16 35 W
D/DN	🟠	Svítidlo D/DN	EVG,IP20	2xPL-C 18W/840
E/EN	●	Svítidlo E/EN	EVG,IP20	2xPL-C 26W/840
N	✓	Svítidlo N	EVG,IP65,1hod.	LED 5W
F	●	Svítidlo F	EVG,IP65	2xPL-C 18W/840
G	🟦	Svítidlo G	EVG,IP20	4xFDH 14W/840

LEGENDA SVÍTIDEL 1.NP:

Kód	Symbol	Název	Výbava	Osazení
A	🟨	Svítidlo A	EVG,IP20	2xFDH-Ø16 28 W
B	🟥	Svítidlo B	EVG,IP65	2xFDH-Ø16 28 W
C	🟪	Svítidlo C	EVG,IP64	2xFDH-Ø16 35 W
D/DN	🟠	Svítidlo D/DN	EVG,IP20	2xPL-C 18W/840
E/EN	●	Svítidlo E/EN	EVG,IP20	2xPL-C 26W/840
N	✓	Svítidlo N	EVG,IP65,1hod.	LED 5W
F	●	Svítidlo F	EVG,IP65	2xPL-C 18W/840
G	🟦	Svítidlo G	EVG,IP20	4xFDH 14W/840

LEGENDA SVÍTIDEL 1.PP:

Kód	Symbol	Název	Výbava	Osazení
A	🟨	Svítidlo A	EVG,IP20	2xFDH-Ø16 28 W
B	🟥	Svítidlo B	EVG,IP65	2xFDH-Ø16 28 W
C	🟪	Svítidlo C	EVG,IP64	2xFDH-Ø16 35 W
D/DN	🟠	Svítidlo D/DN	EVG,IP20	2xPL-C 18W/840
E	●	Svítidlo E	EVG,IP20	2xPL-C 26W/840
N	✓	Svítidlo N	EVG,IP65,1hod.	LED 5W

Stupeň PD	Dokumentace provedení stavby		
Část PD	D.1.4.e Zařízení silnoproudých a slaboproudých zařízení, včetně bleskosvodu		
Objekt	Renovace budovy SMETANOVA 21A - Denní stacionář p.č. 2866, k.ú. Bruntál-město		
Investor	Město Bruntál, Nádražní 994/ 20, Bruntál, IČ 00295892	Datum	10/2016
Vypracoval	Ing. Filip Kocián · Zodp. projektant Ing. Filip Kocián	Měřítko	1:100
		Revize	-
Název	Půdorysy - osvětlení	Č.výkr.	03